



TERCEIRO PAVIMENTO  
PROJETO ELETRICO  
ESCALA 1:75

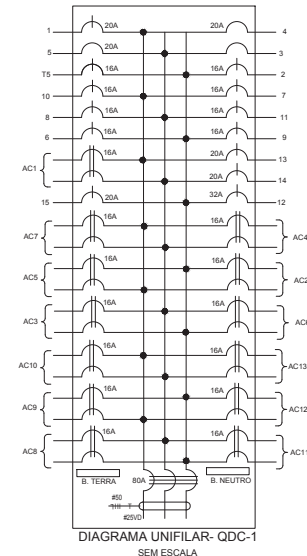

- ▬ LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 244X75X124mm PARA 2 LAMPADAS LED T5 COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMINIO
- ⊗ LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO JATEADO DE EMBUTIR, DIÂMETRO 25 cm PARA 1 LÂMPADA LED 15W, BULBO A65
- Ⓢ PONTO DE FORÇA FÍSICO PARA APARELHOS SPLIT EM CX 15x15x10cm, DE SOBREPOR NA PAREDE AO LADO DA UNIDADE EXTERNA
- Ⓢ TOMADA 2P+T PARA BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALADO NA PAREDE H=230cm, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
- ⇄⇄⇄ CONJUNTO DE DUAS TOMADAS 2P+T CX, 4x4" H= 30cm E H= 110cm, RESPECTIVAMENTE
- ⇄⇄⇄ TOMADA 2P+T CX, 2x4" H=30cm, H=110cm E H=230cm, RESPECTIVAMENTE
- ▬ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS H=180cm DO PISO ACABADO
- ⊕ CONDULETE UNIVERSAL ALUMINIO COM TAMPA CEGA
- PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME EM BANHEIRO ADAPTADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU APARENTE ACIMA DO FORRO
- ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO INSTALADO APARENTE
- ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA LARGURA 150mm E ASA DE 75mm
- PERFILADO GALVANIZADO PERFORADO 38x38mm
- ▨ EVAPORADORA- 18.000 BTUS
- ▨ EVAPORADORA- 24.000 BTUS
- ▨ CONDENSADORAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

|   |                              |                     |
|---|------------------------------|---------------------|
| IMÓVEL<br>FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE                                    |                              |                     |
| ENDEREÇO:<br>RUA GOTACAZES, 1475  | MUNICÍPIO:<br>BELO HORIZONTE | DISCIPLINA:<br>ELE  |
| UNIDADE RESPONSÁVEL:<br>SECRETARIA DE ENGENHARIA  |                              | PRANCHIA:<br>01     |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:<br>HUDSON LUIZ GUIMARÃES   |                              | CREA:<br>44.798/D   |
| ETAPA:<br>PROJETO BÁSICO  |                              | REVISÃO:<br>01      |
| CONTEÚDO:<br>PROJETO ELETRICO   |                              | DATA:<br>2021/03/30 |
| ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GT5_PRJ_PB_ELE_Mudanca-ocupacao-3ºpav_R01_FL00_SENG_2021-03-30.dwg |                              |                     |

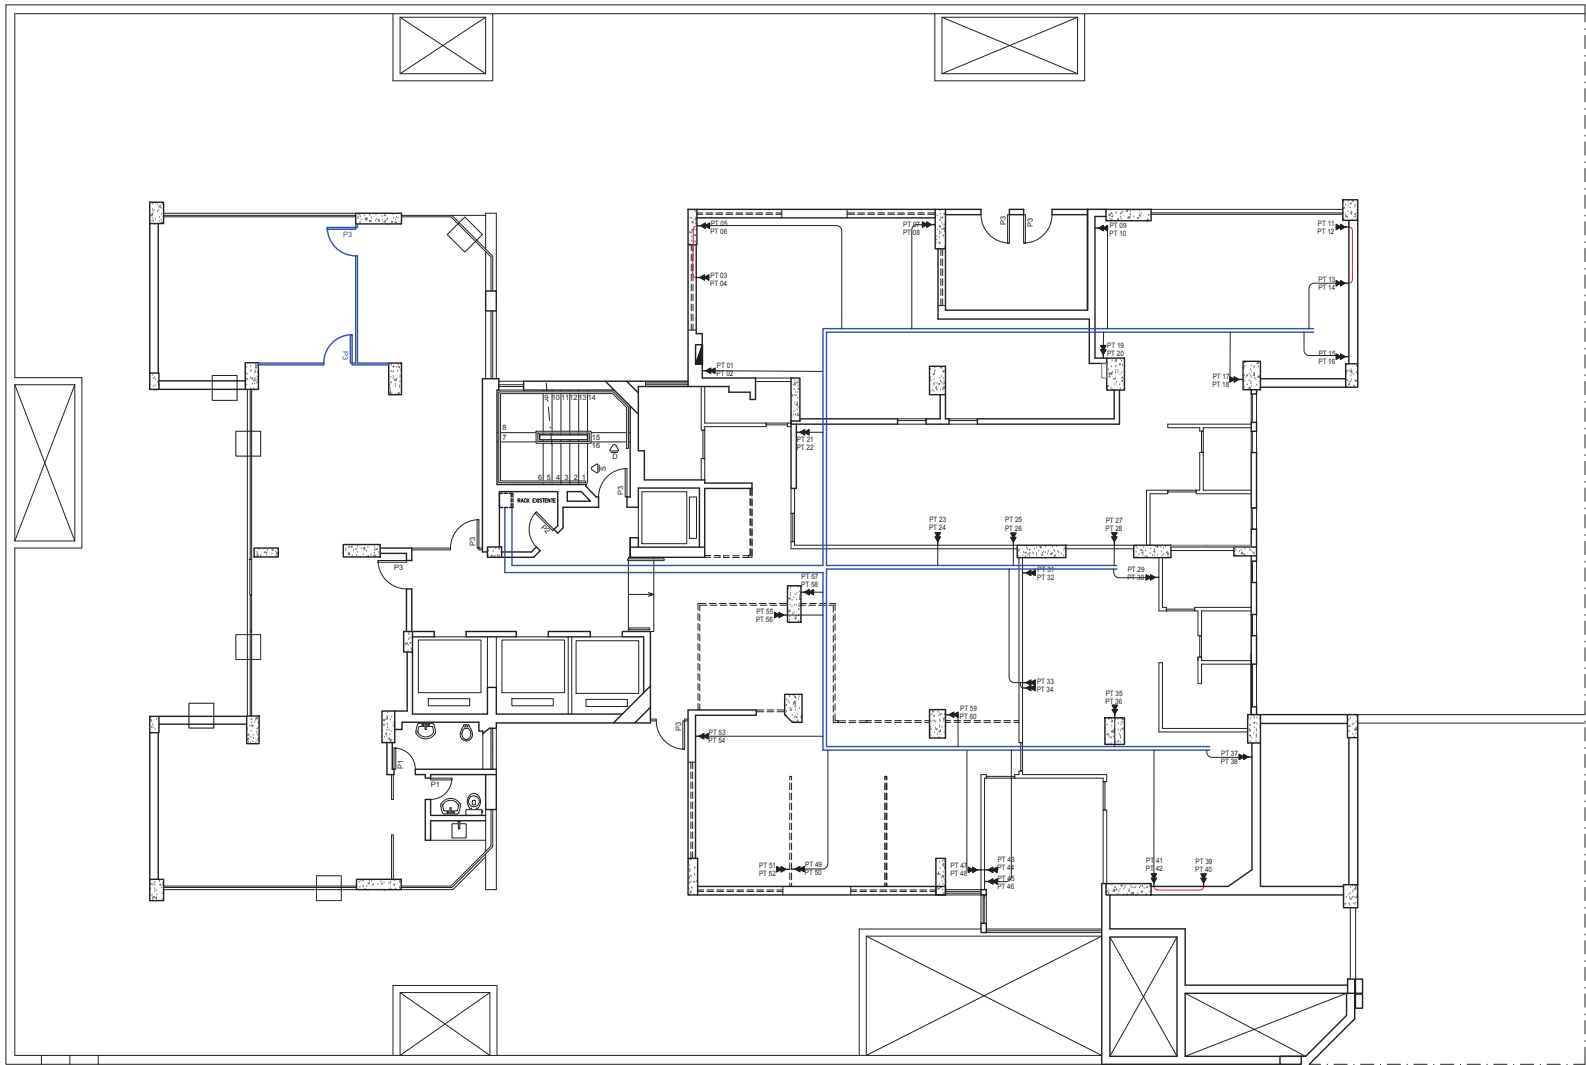

TERCEIRO PAVIMENTO  
PROJETO ELETRICO

ESCALA 1 : 75

- ←← CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45, CAT 6, CX. 4x2" H= 30cm
- ⇄⇄ CONJUNTO DE DUAS TOMADAS 2P+T CX. 4x4" H= 30cm E H= 110cm, RESPECTIVAMENTE
- ⇄⇄ TOMADA 2P+T CX. 2x4" H=30cm, H=110cm E H=230cm, RESPECTIVAMENTE
- ▬ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS H=180cm DO PISO ACABADO
- ⊕ CONDULETE UNIVERSAL ALUMINIO COM TAMPA CEGA
- ELETRODUTO PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU APARENTE ACIMA DO FORRO
- ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO INSTALADO APARENTE
- ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA LARGURA 150mm E ABA DE 75mm
- PERFLADO GALVANIZADO PERFORADO 38x38mm

- ▨ EVAPORADORA- 18.000 BTUS
- ▨ EVAPORADORA- 24.000 BTUS
- ▨ CONDENSADORAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL  
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

|   |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| ENDEREÇO :<br>RUA GOMES, 1475                     | MUNICÍPIO :<br>BELO HORIZONTE | DISCIPLINA :<br>ELE |
| UNIDADE RESPONSÁVEL :<br>SECRETARIA DE ENGENHARIA | PRANCHETA :<br>02             |                     |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO :<br>HUDSON LUIZ GUIMARÃES    | CREA:<br>44.798/D             |                     |
| ETAPA :<br>PROJETO BÁSICO                         | REVISÃO :<br>01               |                     |
| CONTEÚDO :<br>PROJETO ELETRICO                    | DATA :<br>2021/03/30          |                     |

ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS\_PRJ\_PB\_ELE\_Mudanca-ocupacao-3ºpav\_R01\_FL00\_SENG\_2021-03-30.dwg